




RESEAUX

— Réseau SATORY (NP 204)	— Réseau MONTEAURON
— Réseau GARCHES (NP 145)	— Refoulement
— Réseau VILLE NOUVELLE (NP 216)	— Réseau VEDLÉ-ÉAJ
— Réseau étendu LA CELLE ST CLOUD (NP 170)	— Réseau LYONNAISE DES EAUX (LDE)
— Réseau MAUT GLAGNY (NP 194)	— Réseau EAU et PUISE
— Réseau HUBIS HAUTS (NP 195)	— Réseau SARA
— Réseau GOBERT (NP 194)	— Collecteur BRICSOLETTE (NP200)
— Réseau LOUVCIENNES GRAVITAIRE (NP 178)	— BRICSOLETTE (NP 175)
— Réseau BIEZ N (NP 193)	— CROIX BLANCHE (NP203)
— Réseau PERIPHERAL (NP 181)	— FALAISE (NP200)
— Réseau étendu GUYANCOURT (NP 203)	— Détourné VILLE NOUVELLE (NP 205)
	— LA CHAÎNE (NP 228)
	— Détourné VILLE NOUVELLE (NP 175)

OUVRAGES ET EQUIPEMENT

— VANNE RONDE OUVVERTE	— VANNE RONDE FERMEE	— VANNE PALLON DIVERTEUR	— VANNE PALLON TERMEE	— VENTOUSE SOUS COFFRE	— VENTOUSE AUTOMATIQUE	— SECHARGE A POMPES	— VENTOUSE EN BOUIT	— PI DN100 PUBLIC	— PI DN100 PRIVE	— PI DN150 PUBLIC	— PI DN150 PRIVE	— PI DN200 PUBLIC	— PI DN200 PRIVE	— BORNIE FONTAINE	— BOUCHE	— BUISSEMENT	— CAPTEUR DE PRESSION	— ANALYSEUR DE PH/PPH	— INTERCOMMUNICATEUR OUVVERTE	— INTERCOMMUNICATEUR TERMEE	— AUTOMATISME A LAISSE	— STABILISATEUR	— STATION DE POMPIAGE	— CLAPET	— ANTI-RETUR	— HACCORU	— BRT > 450mm	— BRT < 450mm	— PI ACHS 450mm	— CODE	— HILLOUVOIN	— PDMC SPH/PPH/PH	— CALIBRE	— LIMITE COMMUNALE
------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------	-----------------------	----------	--------------	-----------	---------------	---------------	-----------------	--------	--------------	-------------------	-----------	--------------------

NOTA: LES INDICATIONS PORTEES SUR CE PLAN SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT A TOUJOURS ETRE MODIFIEES. TOUS LES TRAVAUX A EFFECTUER A PROXIMITE DES CANALISATIONS ENREGISTREES LA RESPONSABILITE EN EST ENTIEREMENT A LA CHARGE DE LA MAIRIE DE BOIS-D-ARCY. L'EXACTITUDE DES INDICATIONS EST GARANTIE.

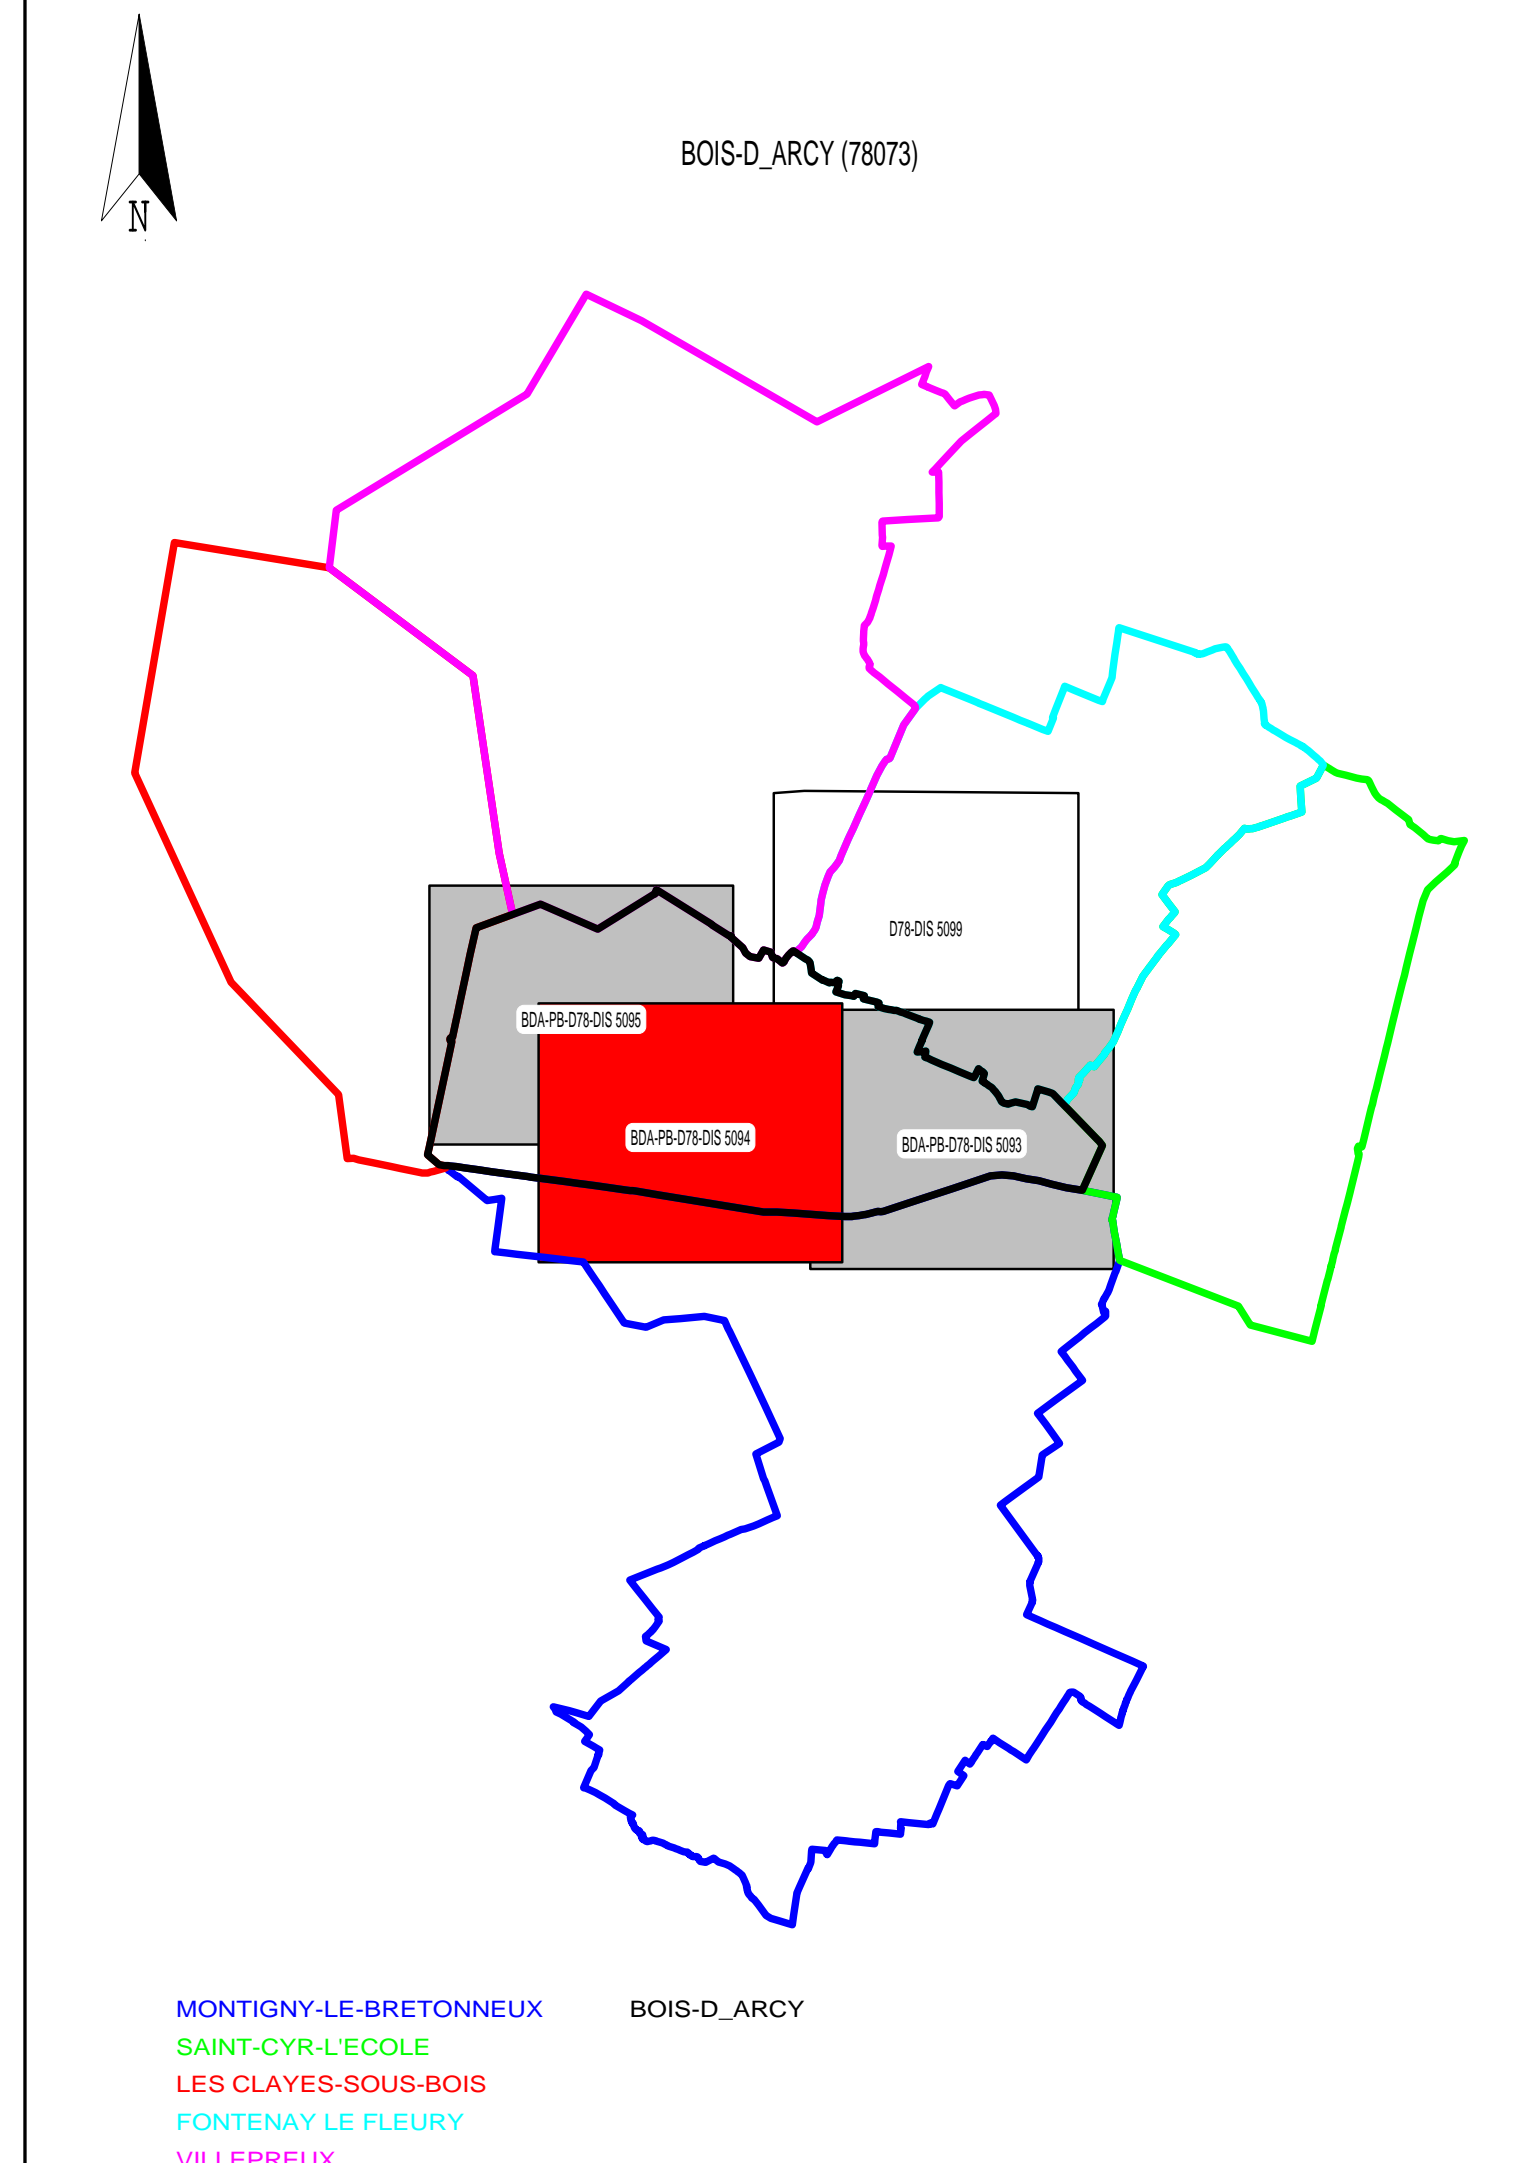

SEOP
 Société des Eaux de l'Ouest Parisien
 29, route de Versailles
 78430 LOUVRECIENS
 Tél. 01.30.78.21.25
 Fax. 01.30.78.21.29

SMGSEVESC
 BOIS-D-ARCY (78073)

RESEAU D'EAU POTABLE

0	10/09/2015	A. GRANDON	M. STERIN	
Indice	Date	Dessiné	Vérifié	Modifications
PLANCHE D78-DIS 5094				
N° du plan:	BDA-E-PH-D78-DIS	Contrat:	17930 78073	Echelle: 1/2000